

2026 年 06 月 29 日

東 京 都 知 事 殿

住所 東京都千代田区永田町二丁目11番1

氏名 山王熱供給株式会社
代表取締役社長 岡本 敏

〔法人にあっては名称、代表者の氏名
及び主たる事業所の所在地〕

地域エネルギー供給実績報告書提出書

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第17条の14の規定により、地域エネルギー供給
実績報告書を提出します。

エネルギー供給を行う区域の名称	永田町二丁目 地域冷暖房区域
エネルギー供給を行う区域の所在地	千代田区永田町二丁目及び港区赤坂二丁目の各一部
地域エネルギー供給計画書提出書等の受付 番号	地域エネルギー供給計画書提出書（ ） 地域エネルギー供給計画書変更提出書（ ）
地域エネルギー供給実績報告書	別添のとおり
連絡先	中央監視室 深堀 敬介 (電話番号 03-3593-6070)
※受付欄	

地域エネルギー供給実績報告書			
供給年度			2025年度
1 地域エネルギー供給事業者の氏名及び住所			
地域エネルギー供給事業者	氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）	山王熱供給株式会社 代表取締役社長 岡本 敏	
	住所（法人にあっては主たる事務所の所在地）	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	
2 エネルギー供給を行った区域			
エネルギー供給を行った区域の名称		永田町二丁目 地域冷暖房区域	
エネルギー供給を行った区域の所在地		千代田区永田町二丁目及び港区赤坂二丁目の各一部	
エネルギー供給を行った区域の面積		79000.00 m ²	
3 エネルギー供給を行った区域における建築物等の状況			
エネルギー供給対象建築物	建築物の棟数	3 棟	総延べ面積 314086.46 m ²
	主な用途	☒ 住宅 ☒ 事務所等 ☒ ホテル等 ☐ 病院等 ☐ 百貨店等 ☐ 学校等 ☒ 飲食店等 ☐ 集会所等 ☐ 工場等 ☐ その他	
	供給対象の住戸数	14 戸	
熱需要実績	最大冷熱需要	61700.00 MJ/h	
	最大温熱需要	36036.00 MJ/h	
	年間供給熱量（冷水）	102265.10 GJ	
	年間供給熱量（温水）	GJ	
電力需要実績	年間供給熱量（蒸気）	50260.54 GJ	
	最大電力需要	kW	
電力需要実績	年間電力供給量	MWh	
	エネルギーの供給期間	2025年04月01日から2026年03月31日まで	
4 地域エネルギー供給実績報告書の公表の担当部署及び方法			
担当部署	プラント中央監視室	電話番号	0335936070
公表方法	☒ ホームページ ☐ 窓口で閲覧 ☐ 環境報告書へ掲載 ☐ その他		

5 供給したエネルギーの種類及び量並びに熱媒体の種類										
供給したエネルギーの種類 及び量並びに熱媒体の種類 （供給能力）	冷 水		110140.00 MJ/h							
	温 水								MJ/h	
	蒸 気		89318.00 MJ/h							
	電 気								kW	
熱媒体の温度（℃）	冷 水	（送り温度：		6.00		（返り温度：		14.00		
	温 水	（送り温度：				（返り温度：				
熱媒体の圧力（Mpa）	冷 水	（		0.78						）
	温 水	（								）
	蒸 気	（		0.68						）
その他の熱供給の条件										

6 利用した脱炭素エネルギーの概要									
脱炭素エネルギーの設備導入に関する取組の概要（供給区域内外問わず）	現在計画無し								
小売事業者を介して、脱炭素エネルギーを特定開発区域内に供給する取組の概要	現在計画無し								
特定開発事業の用に供する脱炭素エネルギー由来の環境価値を調達する取組の概要	現在計画無し								
利用した脱炭素エネルギーの種類、期間及び実績	期間	年 月 日から		年 月 日まで					
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		
	（					年間利用量	GJ		

7 供給したエネルギーの効率の値及び評価

熱のエネルギー効率・評価	エネルギー効率	1.16	評価	AA
--------------	---------	------	----	----

8 窒素酸化物の濃度

26 ppm（加重平均 標準酸素濃度 0 %換算）

9 エネルギーを供給した設備等の概要	
エネルギー供給開始時期	2000 年 02 月
熱供給プラントの名称	永田町二丁目 地域冷暖房区域
使用したエネルギーの種類・期間及び量	期間 2025年04月01日から2026年03月31日まで
	電気 6491918.00 kWh
	都市ガス 74954.00 GJ
	他人が所有する熱電併給設備の排熱 GJ
	その他 ()
主要熱源機器等の概要	・ ボイラ 炉筒煙管蒸気ボイラ 24t/h × 1台、9. 6t/h × 1台、 6t/h × 1台 ・ 冷凍機 低温ターボ冷凍機 700USRT × 2台 ターボ冷凍機 1500USRT × 1台 インバータターボ冷凍機 1200USRT × 1台 吸収式冷凍機 1200USRT × 2台
熱供給プラントの設備更新等により変更した内容	無し

10 他の地域エネルギー供給事業者との供給した熱の相互利用の内容

無し


11 エネルギーの需給調整に資する取組内容

蒸気炊吸収式冷凍機の使用
蓄熱システムの適正使用

12 災害に対する強じん性に関する取組内容

保安教育を実施（月1回）
災害訓練の実施（年2回）

13 エネルギー供給を行った区域図（熱供給プラントの位置・導管施設位置・エネルギー供給先の位置）

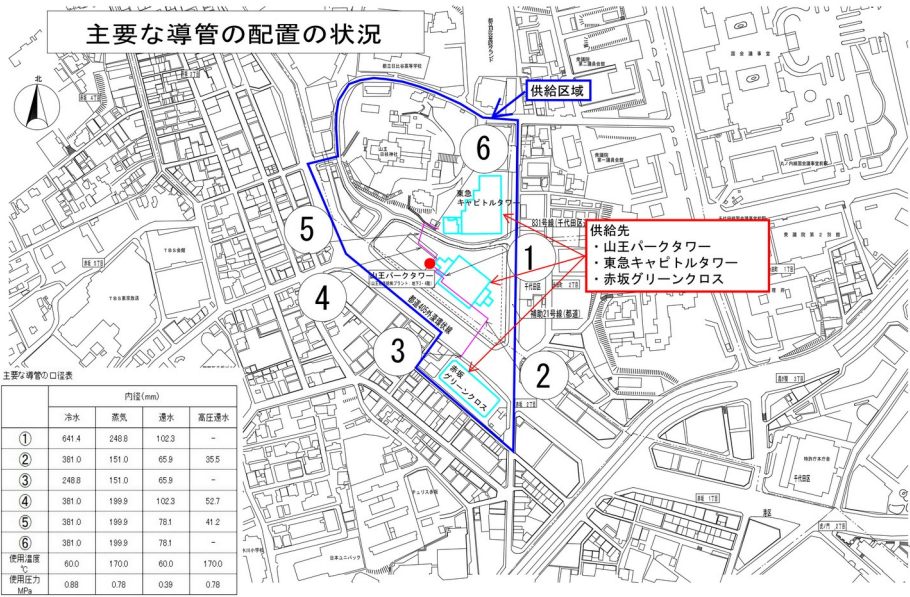

図のとおり

14 設備の更新計画の概要

設備更新の時期（予定）	年	月
更新計画の概要	設備更新完了により、現在更新計画は無し	
更新後の熱のエネルギー効率・評価	エネルギー効率	評価
更新後の窒素酸化物の濃度	ppm（加重平均 標準酸素濃度0％換算）	

15 その他